


REVISIONES					
ZONA	REV	DESCRIPCION	FECHA DE REV.	REVISADO POR	APROBADO POR
	A	EMITIDO PARA REVISIÓN	14/08/2026		

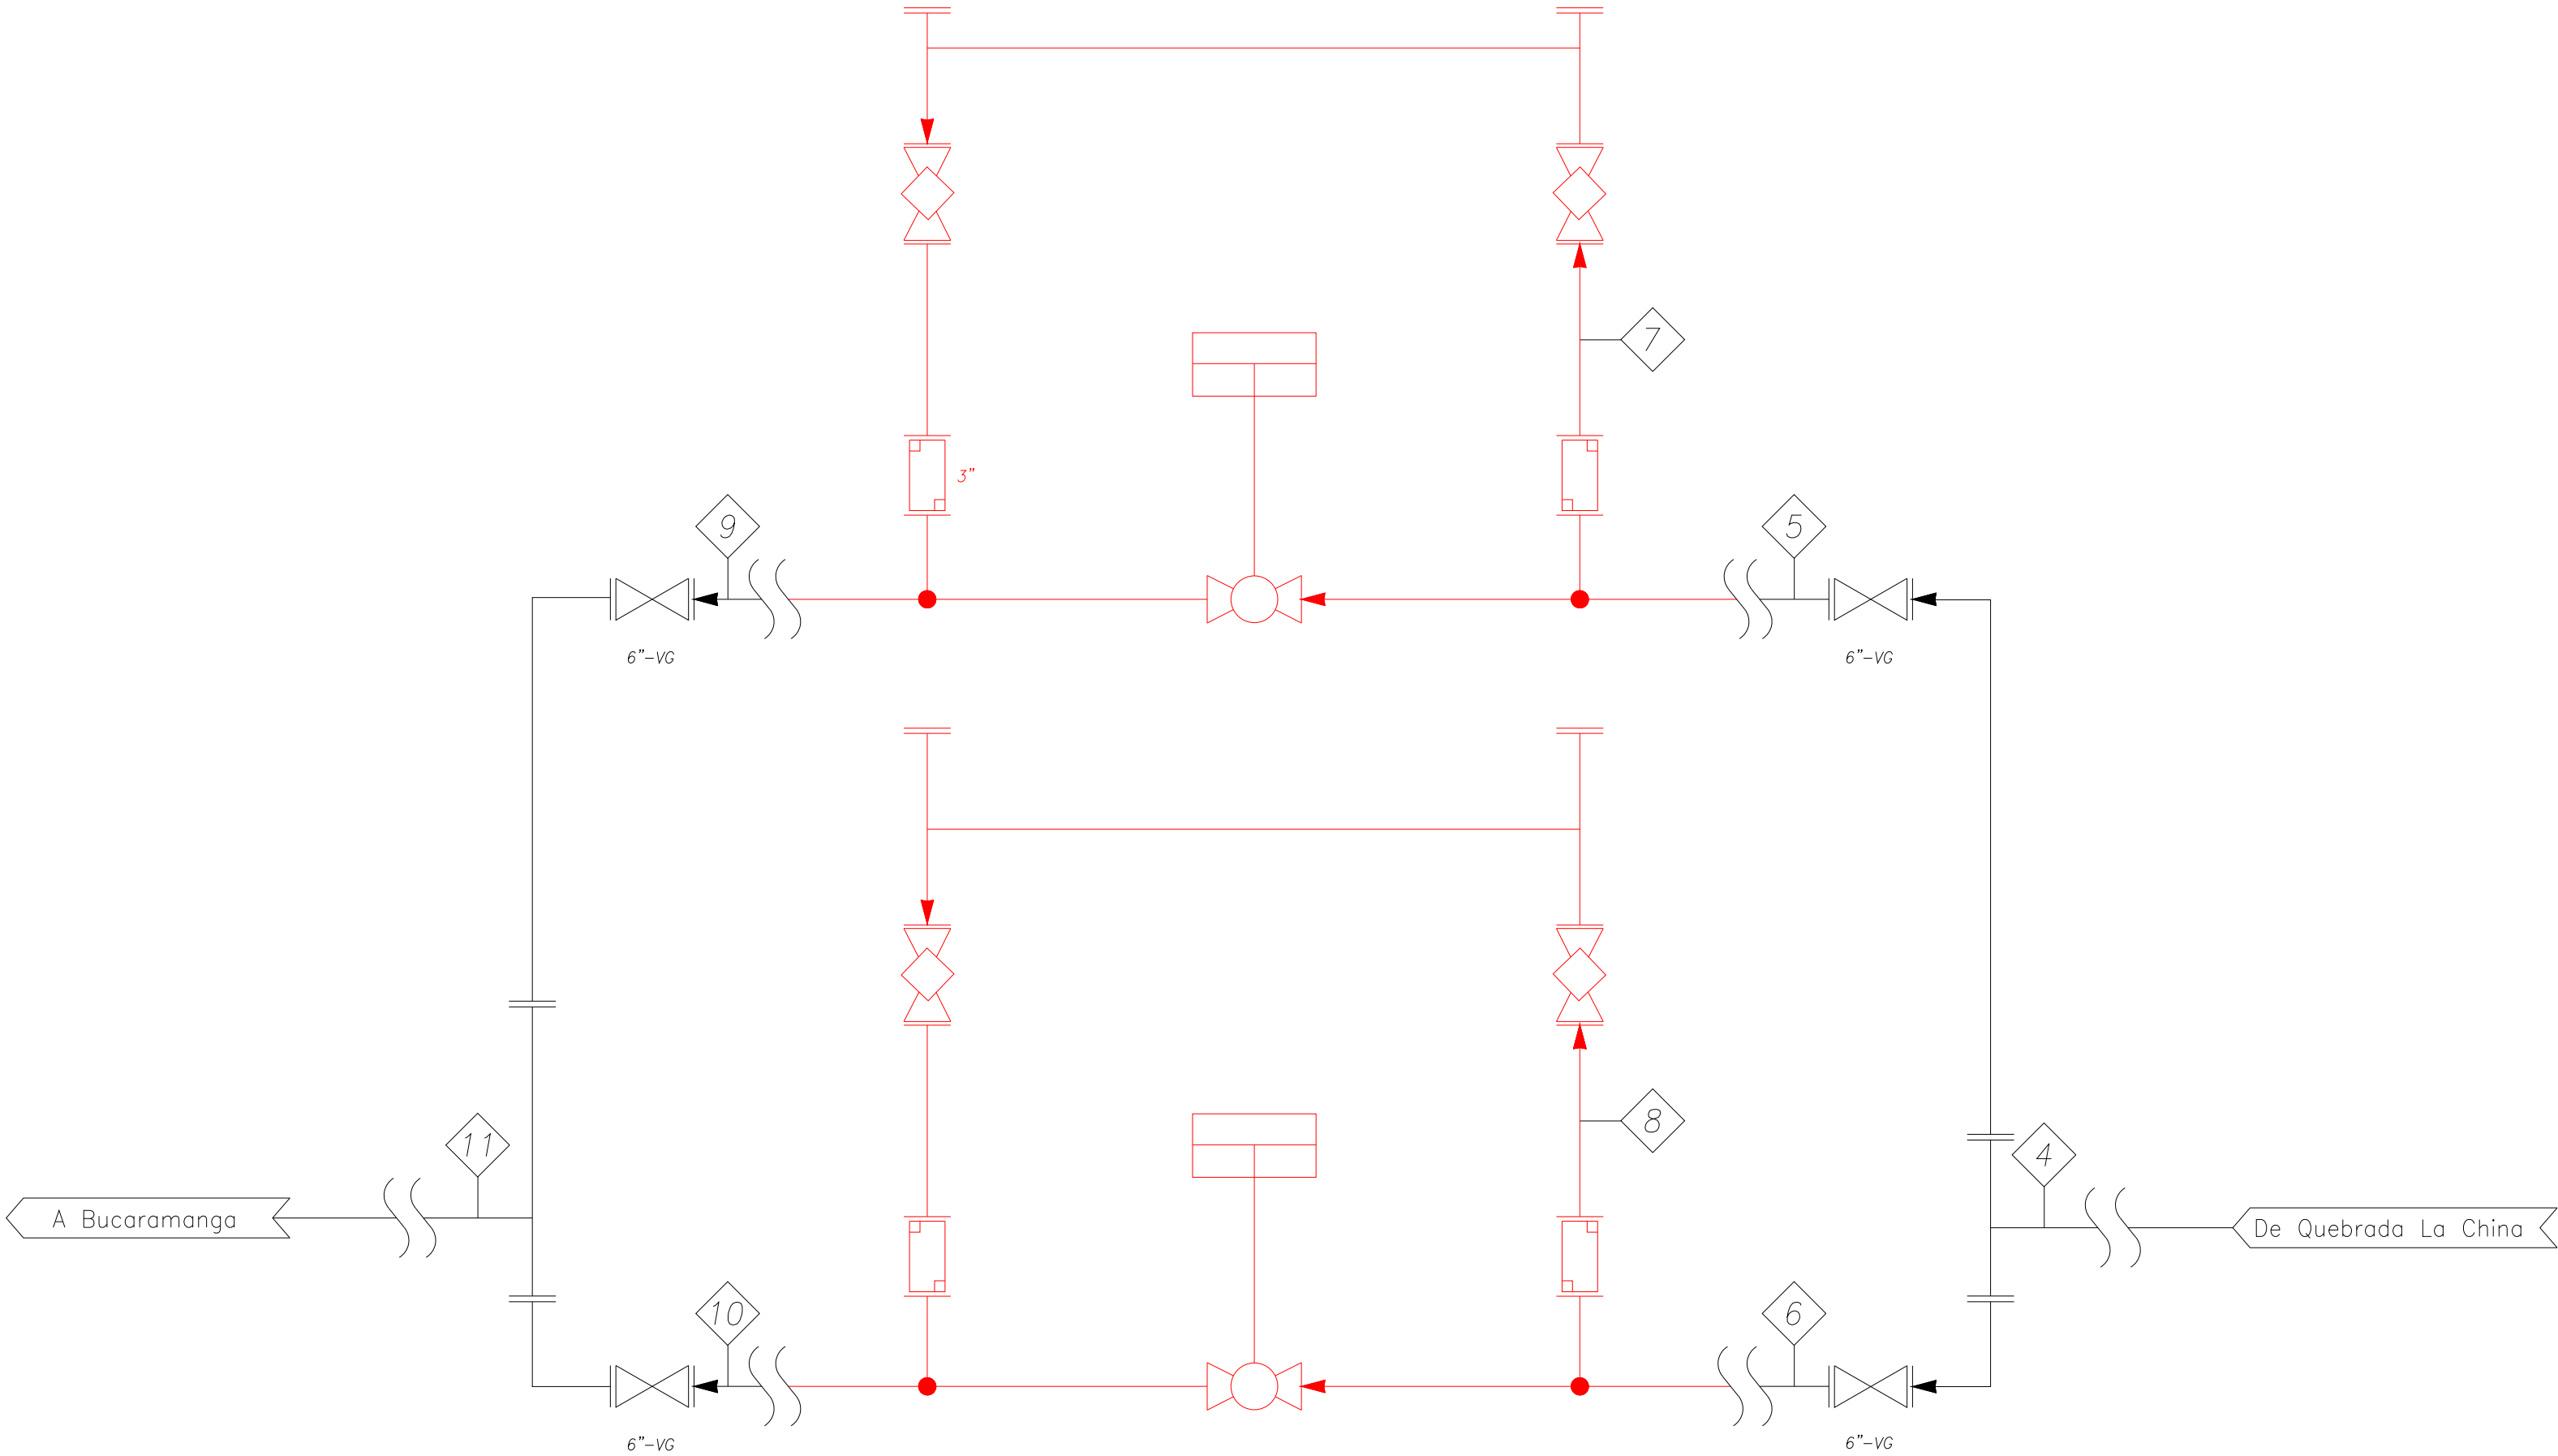

VARIABLE OPERACIONAL		CORRIENTE DE GAS							
		4	5	6	7	8	9	10	11
PRESIÓN (Psig)	Máx	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Norm	850	850	850	850	850	850	850	850
	Mín	550	550	550	550	550	550	550	550
TEMPERATURA (°F)	Máx	120	120	120	120	120	120	120	120
	Norm	85	85	85	85	85	85	85	85
	Mín	45	45	45	45	45	45	45	45
FLUJO (MMSCFD)	Máx	41	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	41
	Norm	28	14	14	0	0	14	14	28
	Mín	0	0	0	0	0	0	0	0

— NUEVO

— EXISTENTE

Este plano es propiedad de Promigas. El uso de la información contenida debe ser tratada como confidencial y se retornará a Promigas en caso de que le sea solicitada. El contenido no podrá ser reproducido, copiado o desechado a menos que sea exclusivamente necesario para el propósito original y previa autorización por escrito.

NOTAS:

DIBUJADO POR: SEDIMA CORP	PROMIORIENTE Una empresa PROMIGAS S SEDIMA CORP		
DISEÑADO POR: SEDIMA CORP			
LOCALIZACION:	PROYECTO: SISTEMA DE PROTECCIÓN ESDV CRUCE LA CHINA		
NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO:	CONTENIDO: DIAGRAMA DE PROCESOS PFD – ESDV 211–221		
DIMENSIONAMIENTO Y TOLERANCIA: N/A	TAMAÑO: A2	CODIGO PLANO: POR DEFINIR	REV. A
	ESCALA: N/A	UNIDAD: N/A	HOJA: 2/2